



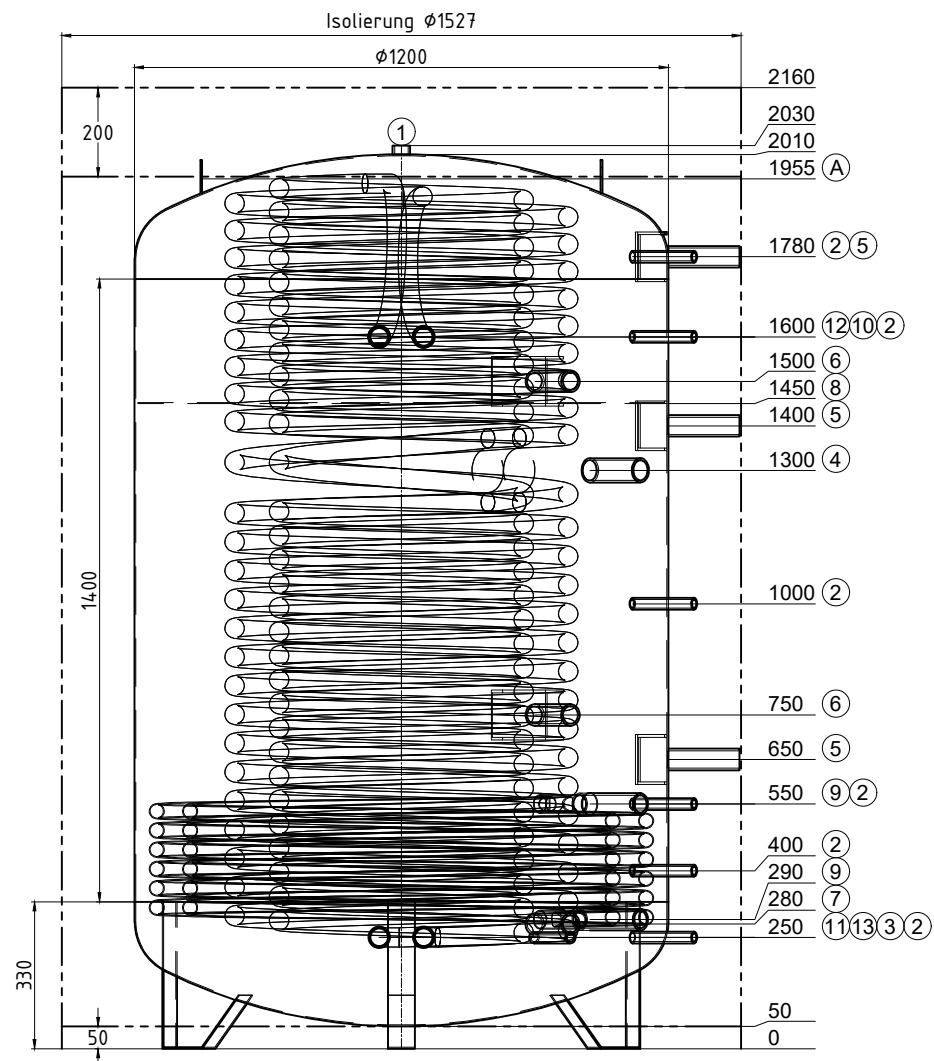

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1"
2	6	160	60	Muffe 1/2" Fühler/Thermometer
3	1	160	30	Muffe 1/2" Entleerung
4	1	160	45	Muffe 1 1/2" E-Heizung
5	3	160	90	Muffe 5/4" mit Schicht-U Schicht-U 100x60 [82°,98°] L=150
6	2	160	30	Muffe 5/4" mit Schicht-U Schicht-U 100x60 [22°,38°] L=150
7	1	160	30	Muffe 5/4"
8	1	0	-	Lochblech
9	2	160	45	Muffe 5/4" GWT 1" Ø1100/950, 4.2 m²
10	1	160	0	Muffe 5/4" Helix DN32 Ø750, 11 m²
11	1	160	0	zweiter Anschluss Helix Spiraflex DN32 Ø750, 11 m²
12	1	160	0	Muffe 5/4" Helix DN32 Ø550, 11 m²
13	1	160	0	zweiter Anschluss Helix Spiraflex DN32 Ø550, 11 m²
A	2	--	270	Hebeöse oben

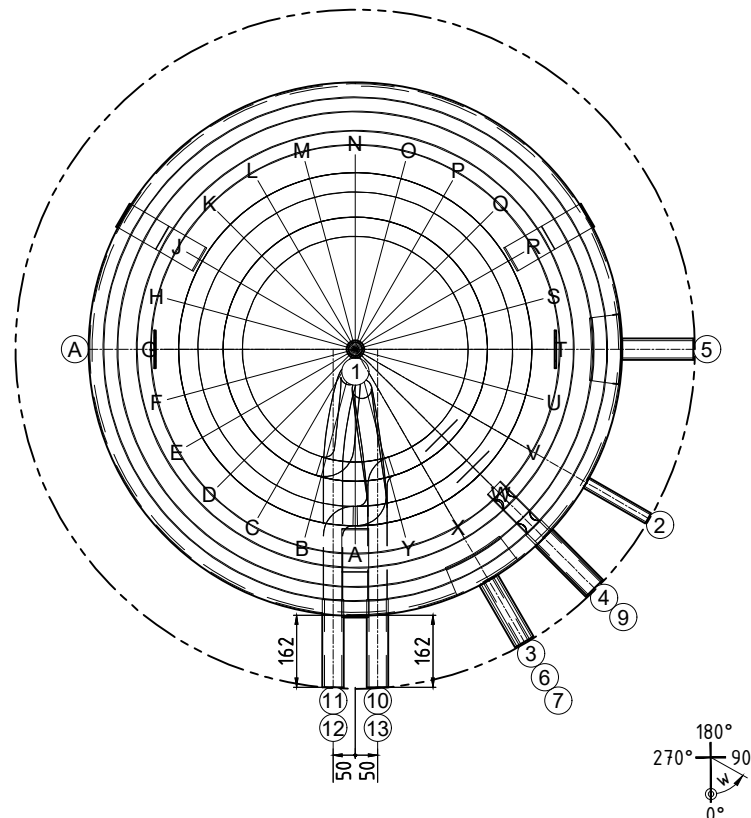

Gut zur Fertigung

Datum _____ Unterschrift _____



**ENERGIE- &
WÄRMETECHNIK**

Z.-Nr.: 49839/4

Kom.: EFH Prölss, Langendorf

Auftragsnr.: AN2404259

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: Helixtherm 2011

Inhalt: 2011 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 405 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2073 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glatrohrwärmetauscher:

Material: S235JR
Betriebstemp.: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 1 / 1.3 MPa
Ø1100/950, 4.2 m²


Edelstahlwellrohrwärmetauscher:

Material: 1.4404
Betriebstemp.: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.9 / 1.2 MPa
(1) Ø750, 11 m² (2) Ø550, 11 m²

Isolierung:

PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m³
PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
AussenØ Isolierung: 1527.4 mm
Gewicht Isolierung: 33 kg

Ersteller/Datum: tum / 27.03.2025

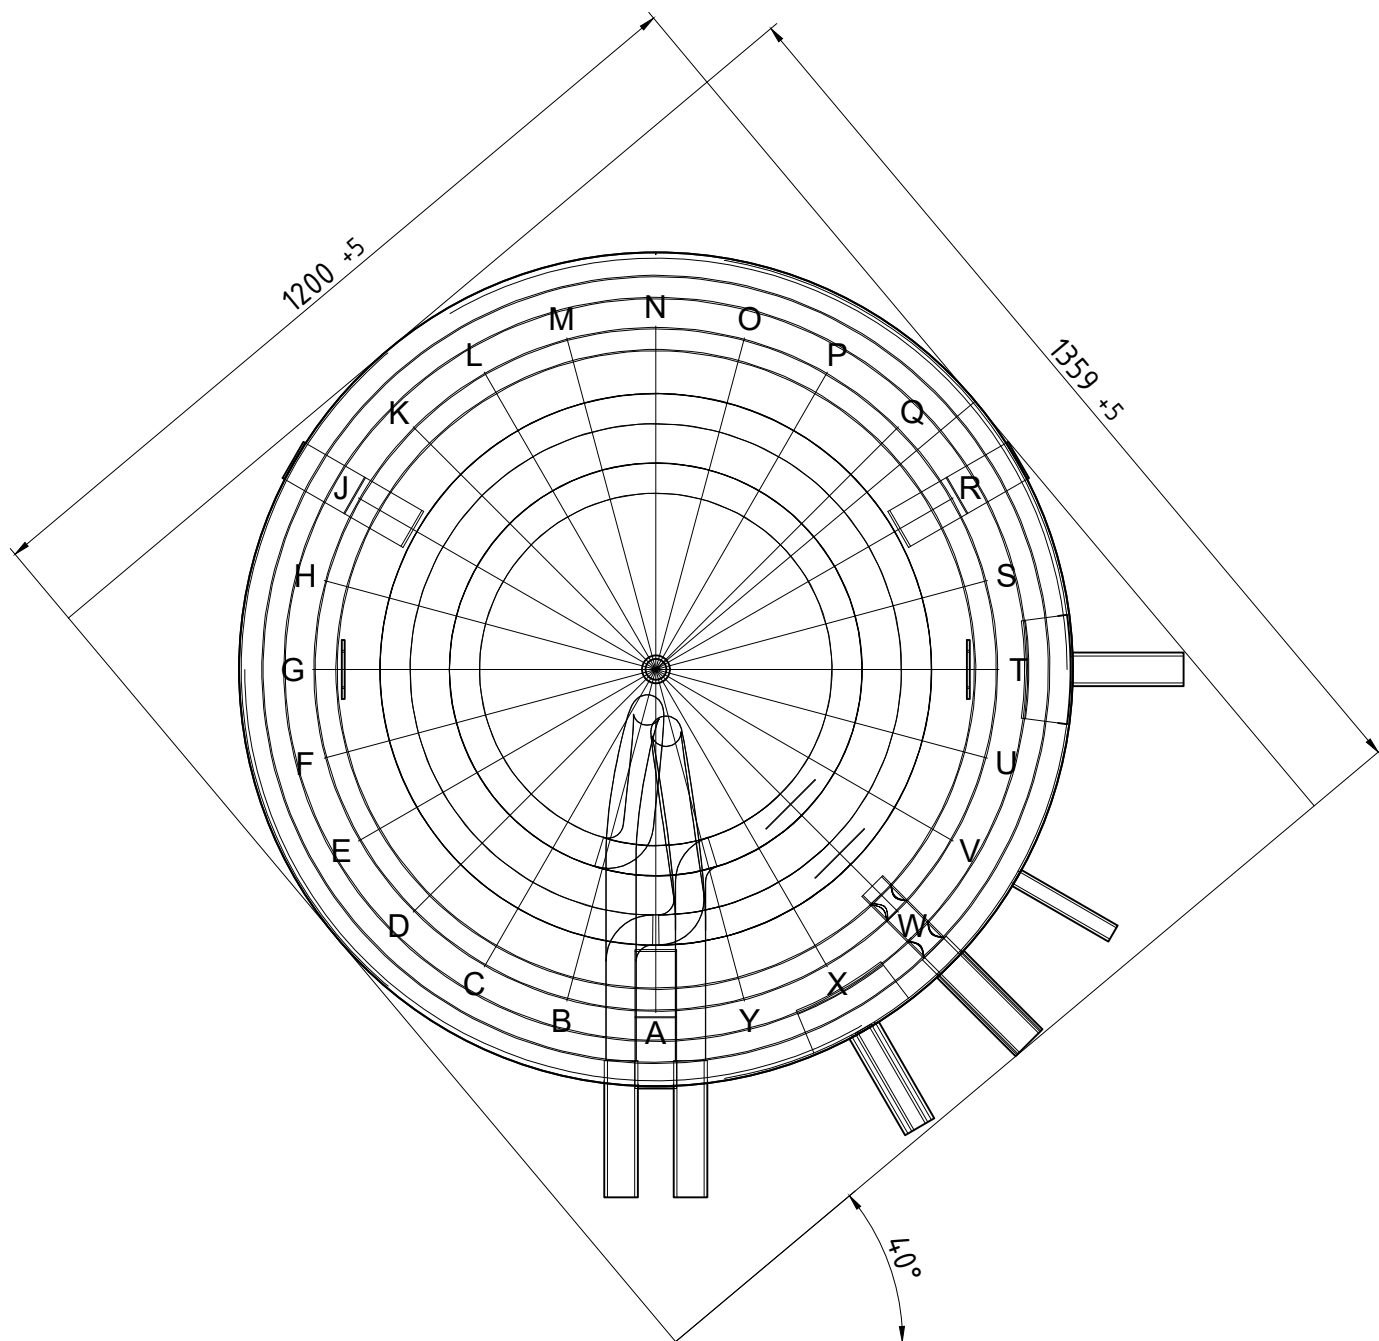

49839/4

Einbringmasse